

## **IMPALCATI E PARAPETTI DEI CASTELLI**

(Tav. n. 27)

*(Allegato XVIII punto 3.2 D.Lgs 81/08)*


Gli impalcati dei castelli devono risultare sufficientemente ampi e muniti, sui lati verso il vuoto, di parapetto e tavola fermapiede normali.

Per il passaggio della benna o del secchione può essere lasciato un varco purché in corrispondenza di esso sia applicato un fermapiede alto non meno di 30 centimetri. Il varco deve essere ridotto allo stretto necessario e delimitato da robusti e rigidi sostegni laterali, dei quali quello opposto alla posizione del tiro deve essere assicurato superiormente ad elementi fissi dell'impalcatura.

Dal lato interno dei sostegni di cui sopra, all'altezza di m 1,20 e nel senso normale all'apertura, devono essere applicati due staffoni in ferro sporgenti almeno cm 20, da servire per appoggio e riparo del lavoratore.

Gli intavolati dei singoli ripiani devono essere formati con tavoloni di spessore non inferiore a cm 5 che devono poggiare su traversi aventi sezione ed interasse dimensionati in relazione al carico massimo previsto per ciascuno dei ripiani medesimi.

(Tav. n. 27)

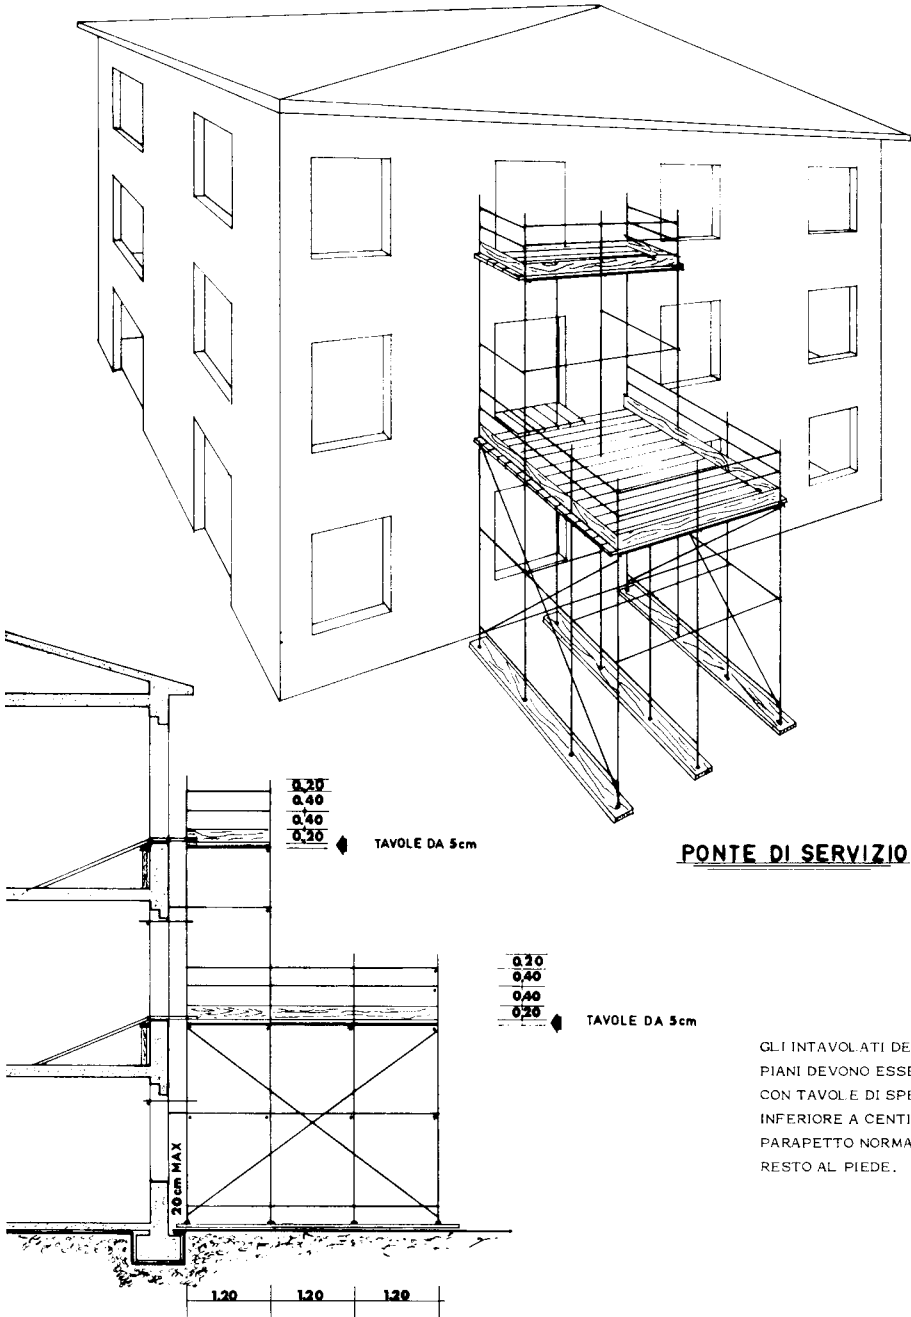

GLI INTAVOLATI DEI SINGOLI RILPIANI DEVONO ESSERE FORMATI CON TAVOLE DI SPESSORE NON INFERIORE A CENTIMETRI 5, E PARAPETTO NORMALE CON L'ARRESTO AL PIEDE.